













KEEDUSÜSTEEM CONTIMOL

VAN DER MOLEN
PROCESS SYSTEMS





FRIWO Entstaubungstechnik GmbH
Industriestr. 47

42499 Hückeswagen

Tel. 0 21 92 / 68 48

Fax. 0 21 92 / 69 49

Typ: PULSMASTER PA 2/2/10


Baujahr: 1999

Spannung: 5.1 VDC

kW

Leistung:



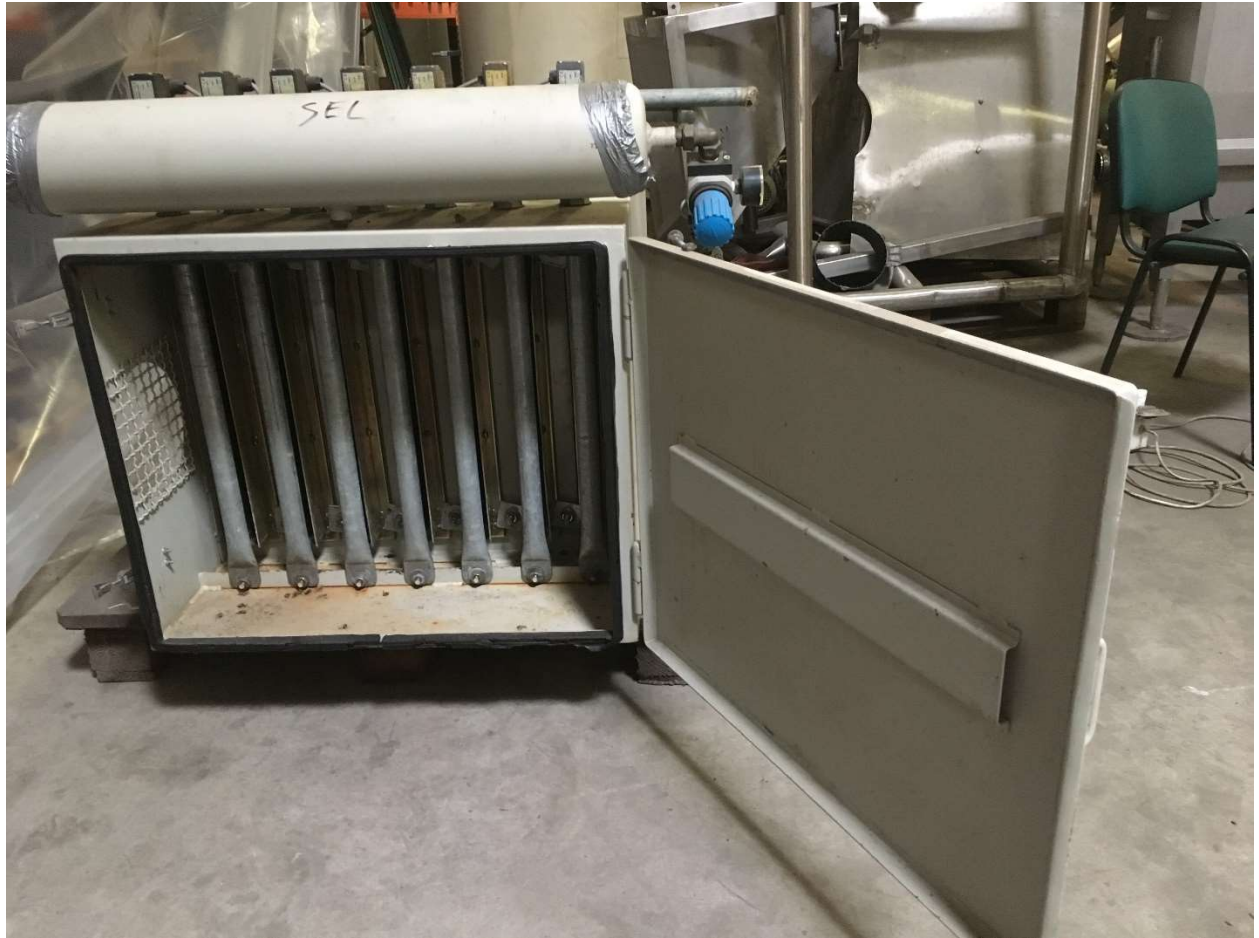



Apparatebau
Wärmetechnik GmbH

35582 Wetzlar
Industriestraße 9-11

Fabrik-Nummer Fabrication No.	8440	Modul Module	40	Baujahr Year of construction	12
Wärmeleistung Capacity	660	KW	Typ type	U-307771	
		In den Rohren In the pipes		Um die Rohre Around the pipes	
Max. zul. Druck (PS) Max. adm. pressure	6		bar		bar
Zul. min/max. Temperatur (TS) Adm. min./max. temperatur	-10 / 12		°C	-10 / 12	°C
Volumen Content	54		L	57	L
Thermodynamische Daten Thermodynamic data	80 m³/h 70 / 110 °C			1 m³/h 100 / 120 °C	
Medium Medium	ZUCKERLÖSUNG MAX. 60 °C			1 m³/h 100 / 120 °C	
Prüfdruck (PT) Test pressure	8		bar		bar



0091

Lieferant
Supplier



Fabrik-Nr.

19453

Baujahr

1998

Typ

C 151215PRH

Leistung

6000L80

Grün

J

FILTRAS

SF2



VAN DER MOLEN GMBH
PROZESSANLAGEN

INDUSTRIESTRASSE 34A
D-86438 KISSING (AUGSBURG)
☎ 08233/20091
☎ 533497
FAX 08233/20847