


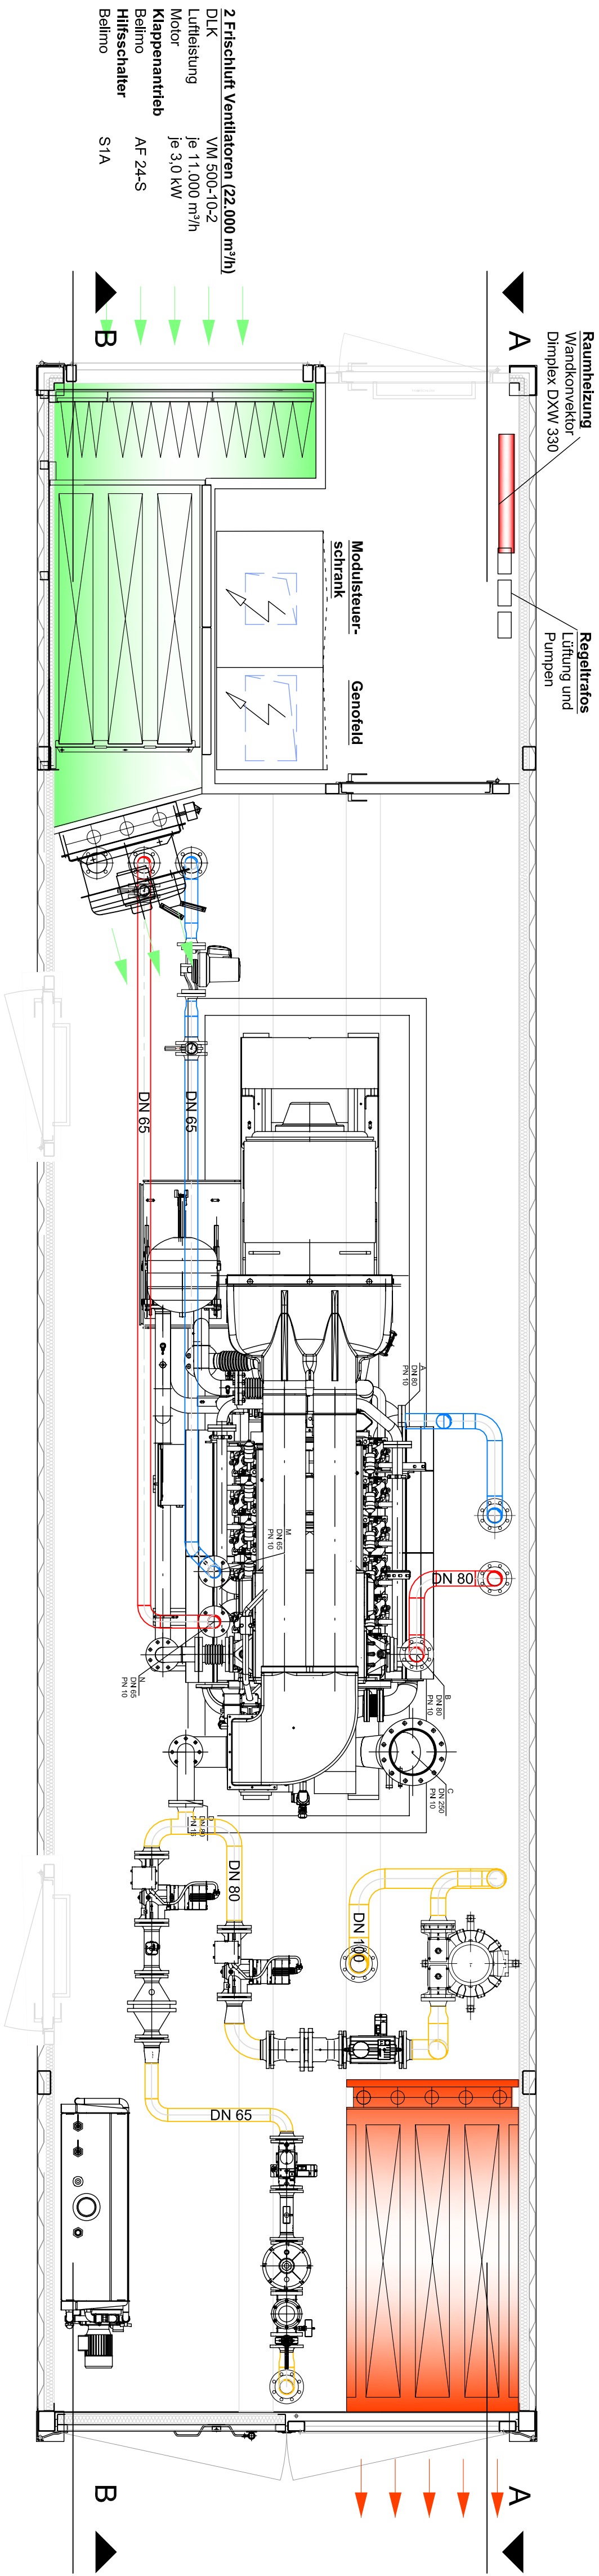

- Gemischtkreis**
- Aufbau**
- Verrohrung**
- 1. Absperklappen**
- 2. Umwälzpumpe**
- 3. Armventil**
- 4. Membran-
dehnungsgefäß**
- BUDERUS Logatix**
- DN 65**
- DN 65**
- DN 65, PN 6**
- UPS 50-180 F, PN 6 / PN 10**
- DN 65, PN 10, FIGUR 1**
- LB Ø 16mm**
- 50/1,5 bar**
- PT 100**
- Ø 100, 0-6 bar**
- 3/4" - 4bar**

BHKW-JMS 312 GS - B.LC
elektrische Leistung 625 kW el.
thermische Leistung 624 kW

WWR
INTEGRIERTE WÄRME UND KRAFT AG
Auguststr. 11 CH-6812 Oensingen Tel. 052 320 00 00 Fax 052 320 00 01
Altmeierstrasse 7 CH-6851 Sarnen Tel. 041 682 15 77 Fax 041 682 15 88
Internet: www.wwr.ch

Ausführungsplan

Datum	Name	Platz	Ing. G. Weerr & S. Ludwig GmbH
Gez. 23.04.09	Xeno Knechtli	1	
Gez.		Moflab	
Gez.		1.25	
Projektr.	Bauverfahren:		
02/9/94	BY Kompostieranlage Oensingen		
Geschloss	Fröschenlochstr. 1		
Gez.	CH-4702 Oensingen		
Innen			
Lindenstrasse 26, 73183 Hüttlingen, Germany, fax: 0049 711 92009-0, fax: 0049 711 92009-99			
email: info@wvz-ludwig.de			



Personen
Betreiber:
Kommune
Hüttlingen
Hüttlingen
Hüttlingen
Hüttlingen



Planung
Ausführung
Klimasysteme
Heizungssysteme
Kältesysteme
Prozessanlagen
www.wvz-ludwig.de